


(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (水の安全・安心基盤整備)

平成27年3月10日

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり																	
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）						交付対象	野洲市										
計画の目標	下水道整備を行い快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 下水道施設の可能な限りの延命化に努めつつ、適正な機能確保のため老朽化した管渠・ポンプの改築更新を行うことで効果的な安全・安心の確保を図る。 集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、流域が一体となって総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市を作るとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。 安心・安全、快適な暮らしを実現し良好な環境を創造する。																	
計画の成果目標（定量的指標）																		
① 市三宅東部土地区画整理事業区域と野洲北第二処理分区の未整備地を整備し、下水道処理人口普及率を93.4%(H23)から93.8%(H27)に増加する。 ② 下水道マンホールポンプの老朽化対策率を0%(H23)から58.1%(H27)に増加する。 ③ 下水道マンホール蓋の老朽化対策率を0%(H23)から3.0%(H27)に増加する。 ④ 下水道による都市浸水対策の達成率を0%(H23)から0.50%(H27)に増加する。																		
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値						備考						
						当初現況値 (H23当初)		中間目標値 (H25末)		最終目標値 (H27末)								
①下水道の処理人口普及率						H23当初		H25末		H27末								
下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）						46,729/50,033		46,944/50,033		46,944/50,033		93.4% 93.8% 93.8%						
②マンホールポンプにおける長寿命化対策率								H25末		H27末								
長寿命化対策済みのマンホールポンプ数（基）/長寿命化対策をすべきマンホールポンプ数（基）						0/31		18/31		0.0%		0.0% 58.1%						
③マンホール蓋における長寿命化対策率								H25末		H27末								
長寿命化対策済みのマンホール蓋数（基）/長寿命化対策をすべきマンホール蓋数（基）						0/9688		292/9688		0.0%		0.5% 3.0%						
④都市浸水対策を実施すべき区域の面積のうち、概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全であるよう下水道整備が完了している区域の面積の割合。 下水道による都市浸水対策達成率（%） ＝（概ね10年に1回程度発生する規模の降雨に対して安全である区域の面積(9.0ha） / （都市浸水対策を実施すべき区域の面積(1,744.0ha））						0.0%		0.0%		0.5%								
全体事業費		合計 (A+B+C)		620.8 百万円		A	608.8 百万円		B	0 百万円		C	12.0 百万円		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		1.9%	
交付対象事業																		
A1 下水道事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
											H23	H24	H25	H26	H27			
1-A1-1	下水道	一般	野洲市	直接	-	汚水	新設	湖南中部処理区関連 污水管	管渠整備 φ150～200 L=1.14km	野洲市						51		
1-A1-2	下水道	一般	野洲市	直接	-	汚水	改築	野洲市公共下水道長寿命化対策実施	マンホールポンプ場 18箇所	野洲市						26	長寿命化	
1-A1-3	下水道	一般	野洲市	直接	-	汚水	改築	野洲市公共下水道長寿命化対策実施	マンホール蓋 280箇所	野洲市						68	長寿命化	
1-A1-4	下水道	一般	野洲市	直接	-	汚水	改築	野洲市公共下水道長寿命化計画策定 （点検調査含む）	管路施設 （マンホールポンプ・マンホール蓋含む）	野洲市						14	長寿命化	
1-A1-5	下水道	一般	野洲市	直接	-	雨水	新設	童子川排水区 雨水渠（1）	雨水整備 雨水渠 4500×1400 L=1300m	野洲市						427		
1-A1-7	下水道	一般	野洲市	直接	-	雨水	新設	効果的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	野洲市						12		
1-A1-8	下水道	一般	野洲市	直接	-	汚水	新設	効果的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	野洲市						10.8		
小計（下水道事業）																608.8		
合計																		


B 関連社会資本整備事業														全体事業費 (百万円)	備考	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)						
										H23	H24	H25	H26			H27
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C 効果促進事業																
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-3	計画・調査	一般	野洲市	直接		ハザードマップ	ハザードマップ作成	野洲市内全域におけるハザードマップの作成	野洲市						2	
1-C-6	施設整備	一般	野洲市	直接		改築	管理用道路整備事業	土留擁壁、アスファルト舗装	野洲市						7	
1-C-7	下水道	一般	野洲市	直接		改築	野洲市公共下水道長寿命化対策実施（支線）	マンホール蓋 12箇所	野洲市						3 長寿命化	
合計														12.0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
1-C-3	ハザードマップの公表を一体的に整備することで、災害時における住民の適切な対応を促し、内水による浸水被害の軽減を図る。															
1-C-6	基幹事業（1-A1-5）で整備する雨水幹線工事と一体的に整備することで、水防パトロールや維持管理活動の作業性向上を図る。															
1-C-7	基幹事業（1-A1-3）と接続する污水管支線区間を一体的に改築することで、野洲市全体の老朽化施設の早期対策を図る。															

水の安全・安心基盤整備

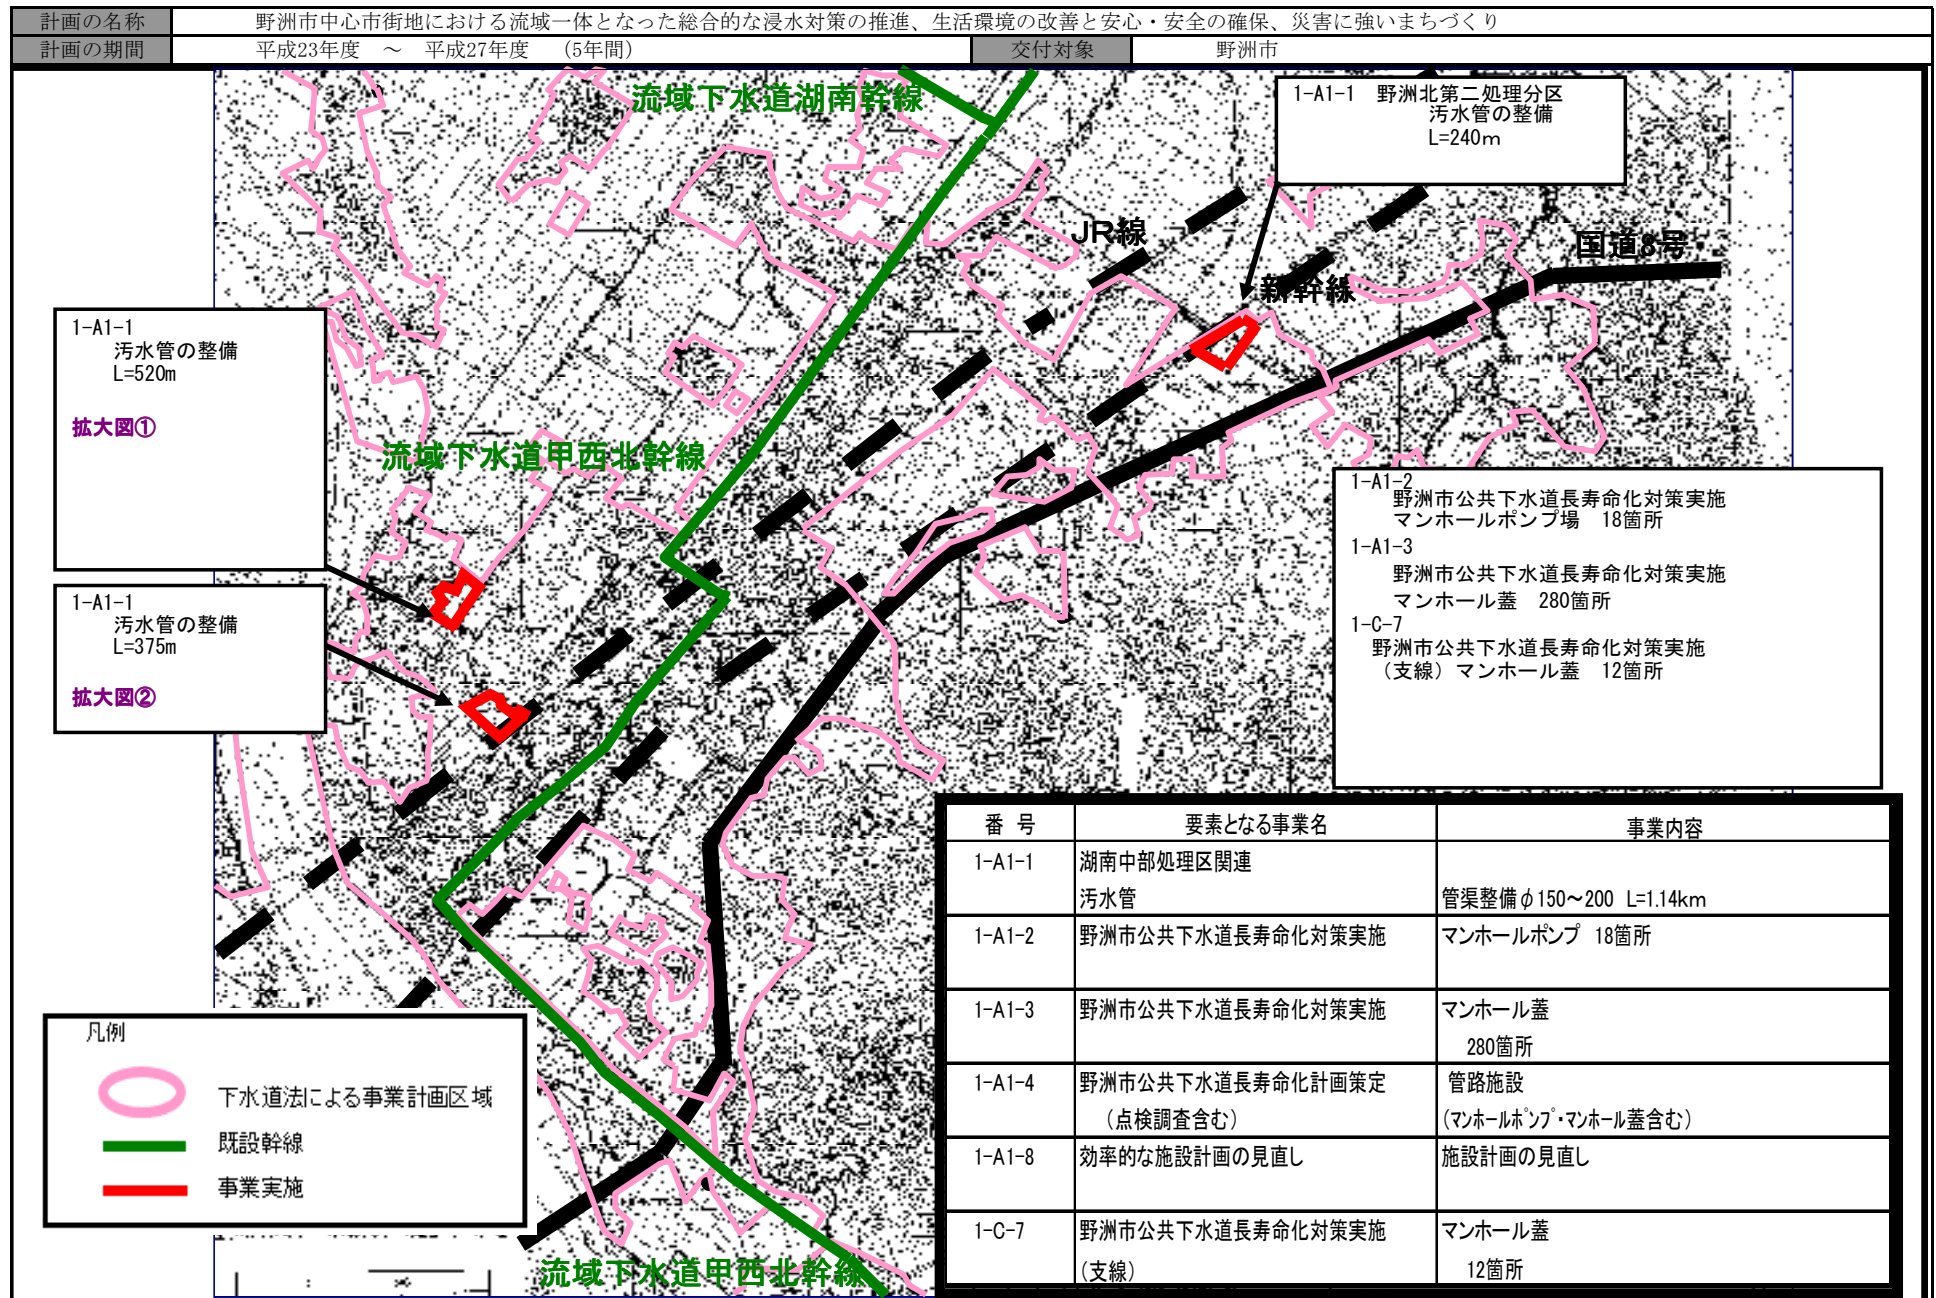


水の安全・安心基盤整備

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	野洲市

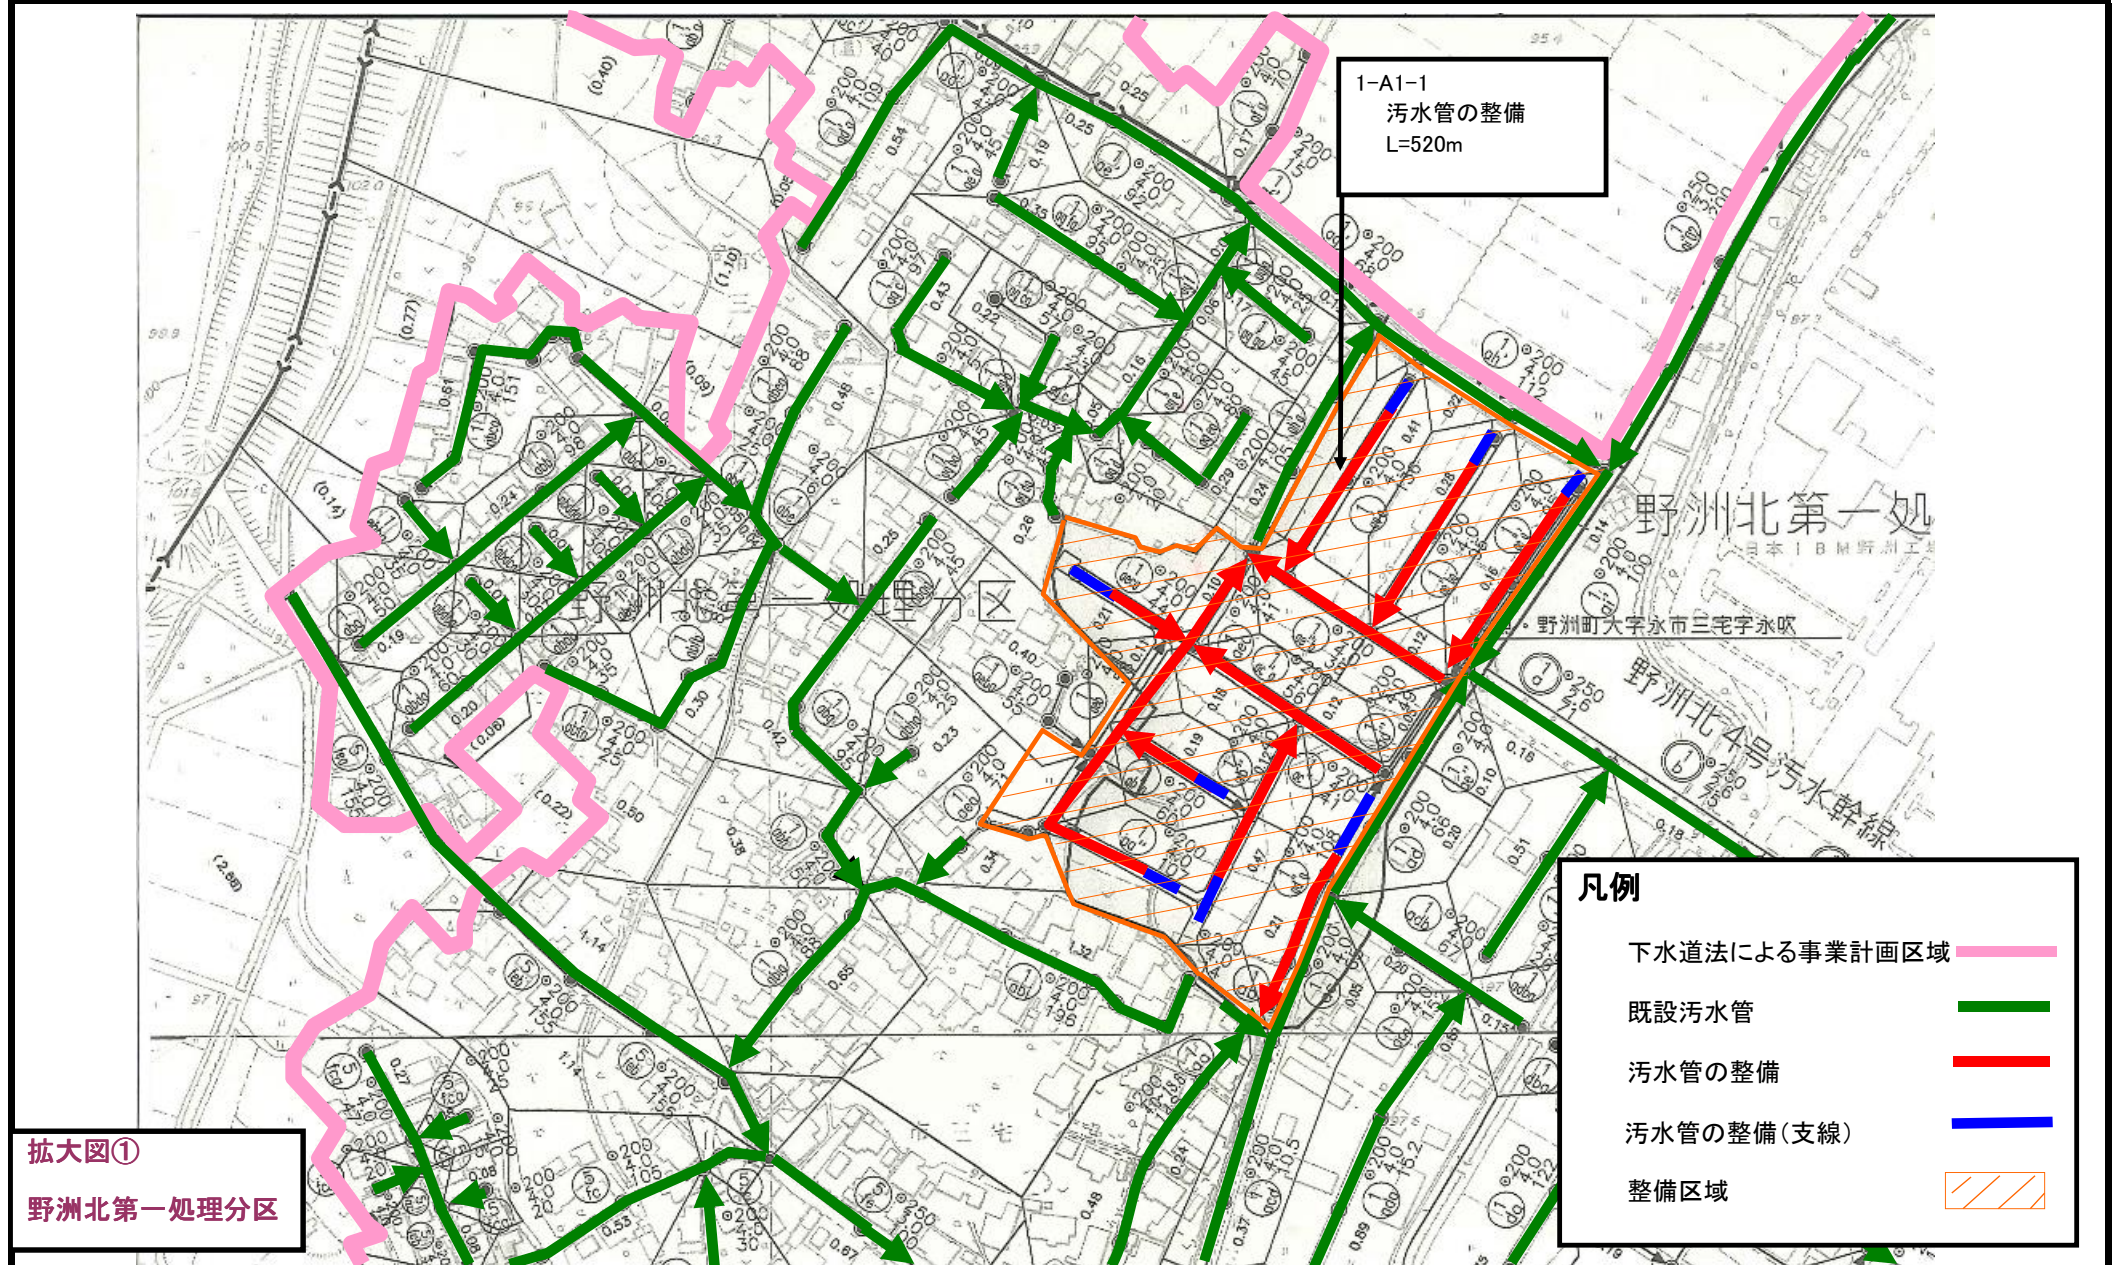

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	野洲市

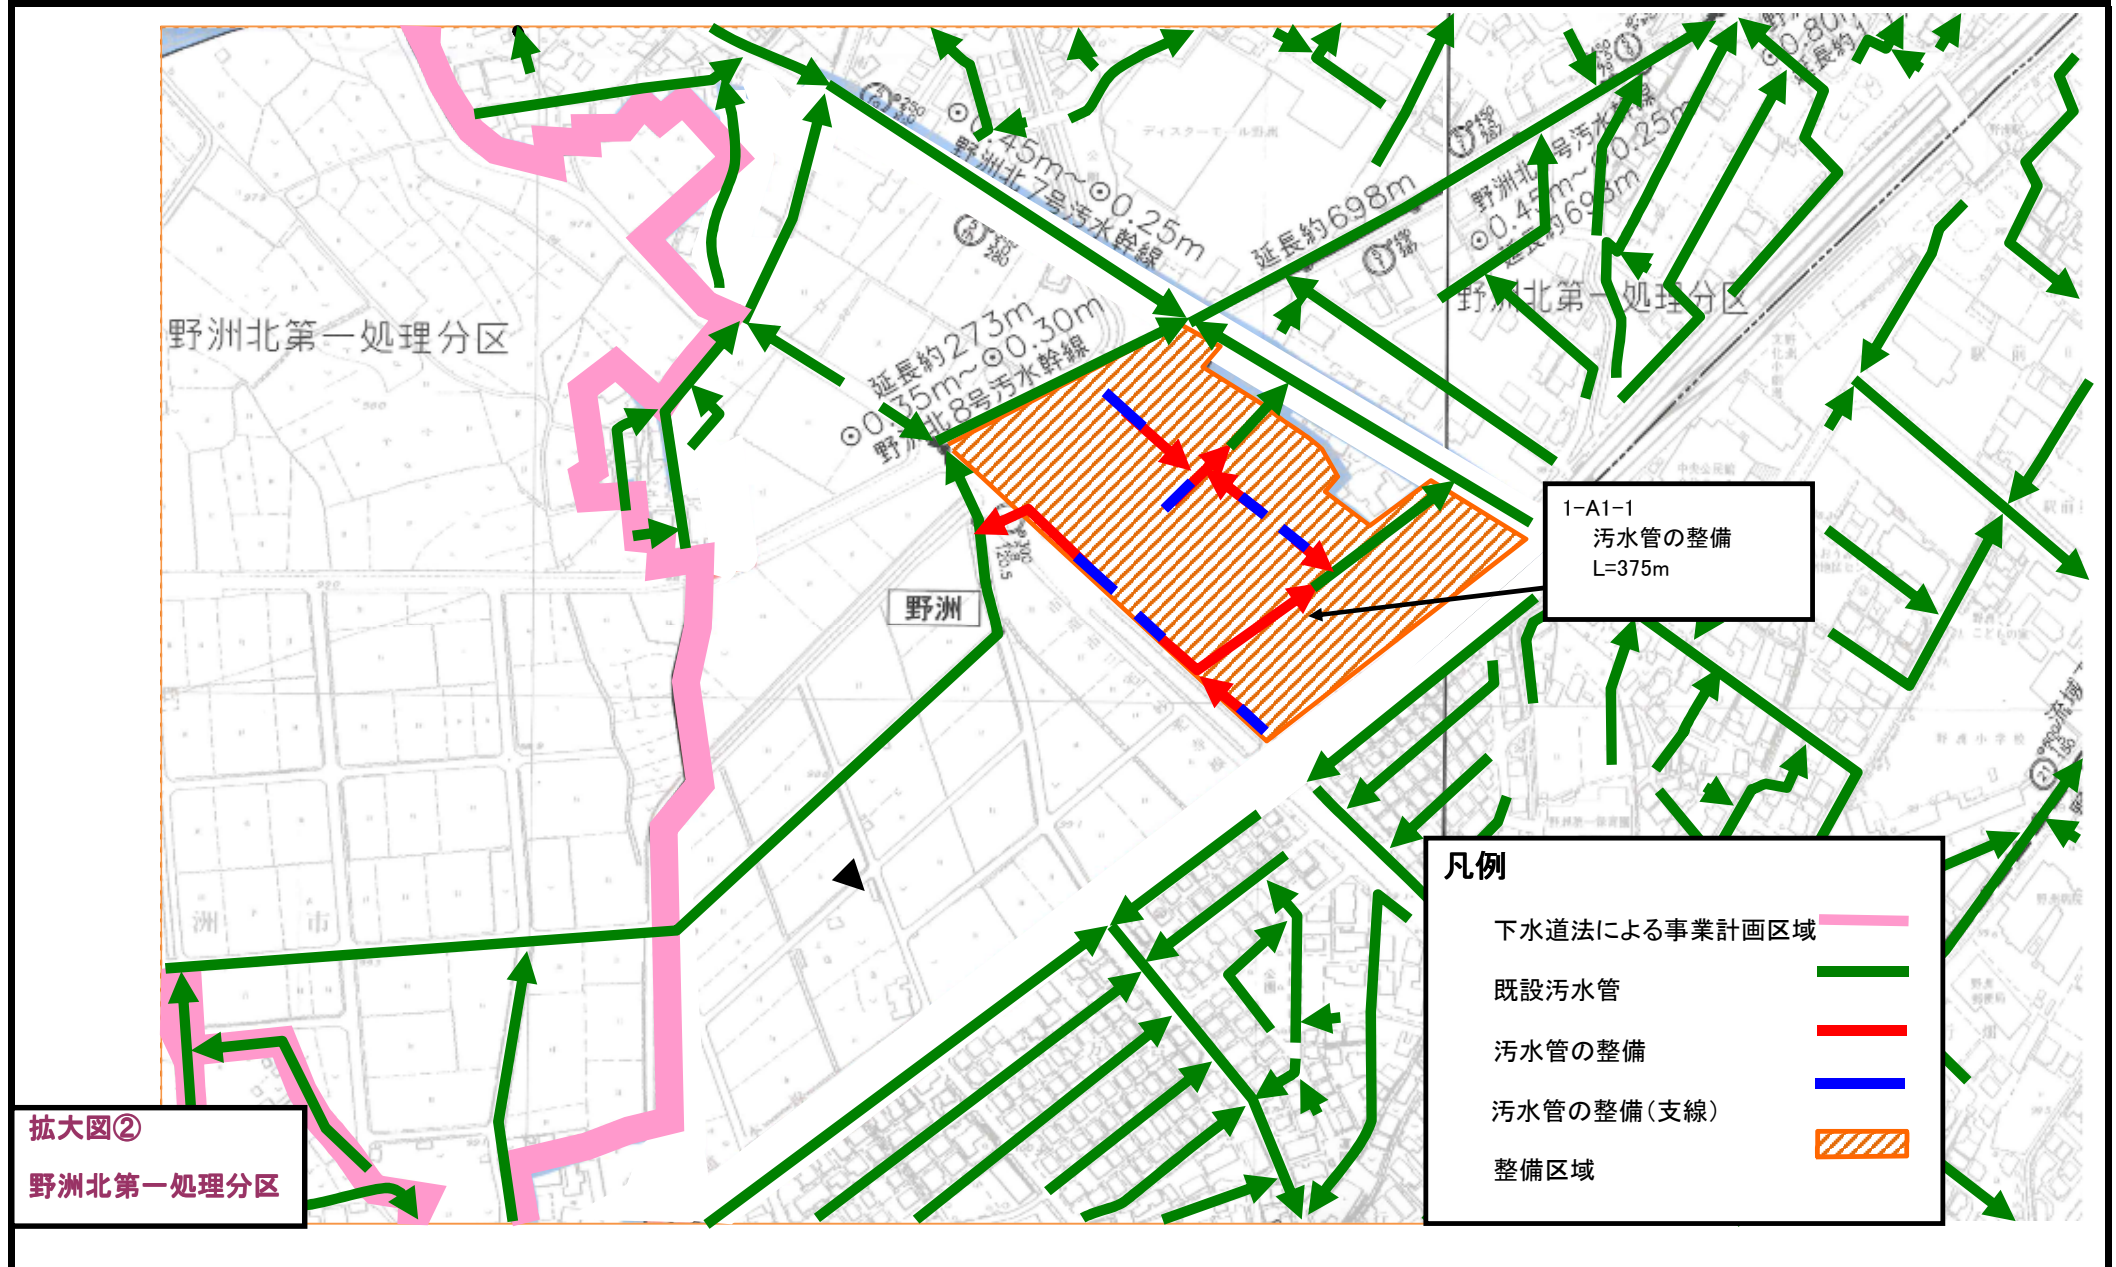

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	野洲市中心市街地における流域一体となった総合的な浸水対策の推進、生活環境の改善と安心・安全の確保、災害に強いまちづくり		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	野洲市

